



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ ПОДБОРА ЗАТВОРА С ОКНОМ ВОДОСЛИВА

Наименование предприятия _____


Адрес _____

Ф.И.О. контактного лица _____ Должность _____

Телефон _____ Факс _____

1. Параметры для подбора затвора с окном водослива

1. Место установки
2. Требуемое количество шт.
3. Способ установки затвора:
В штробу В канал без штробы Накладной
4. Материал исполнения:
AISI 304 (08X18H10) AISI 321 (08X18H10T) AISI 316L (03X16H15M3)
Другое
5. Материал канала:
Бетонный монолит Сборной железобетон Стальной
6. Направление давления:
Одностороннее Двустороннее
7. Привод:
Ручной Редуктор Электропривод
8. Система управления (только для электропривода):
Нет Открыть/закрыть Регулирование
9. Минимальная температура в месте установки затвора:
>0 (помещение) -25 -40
-60

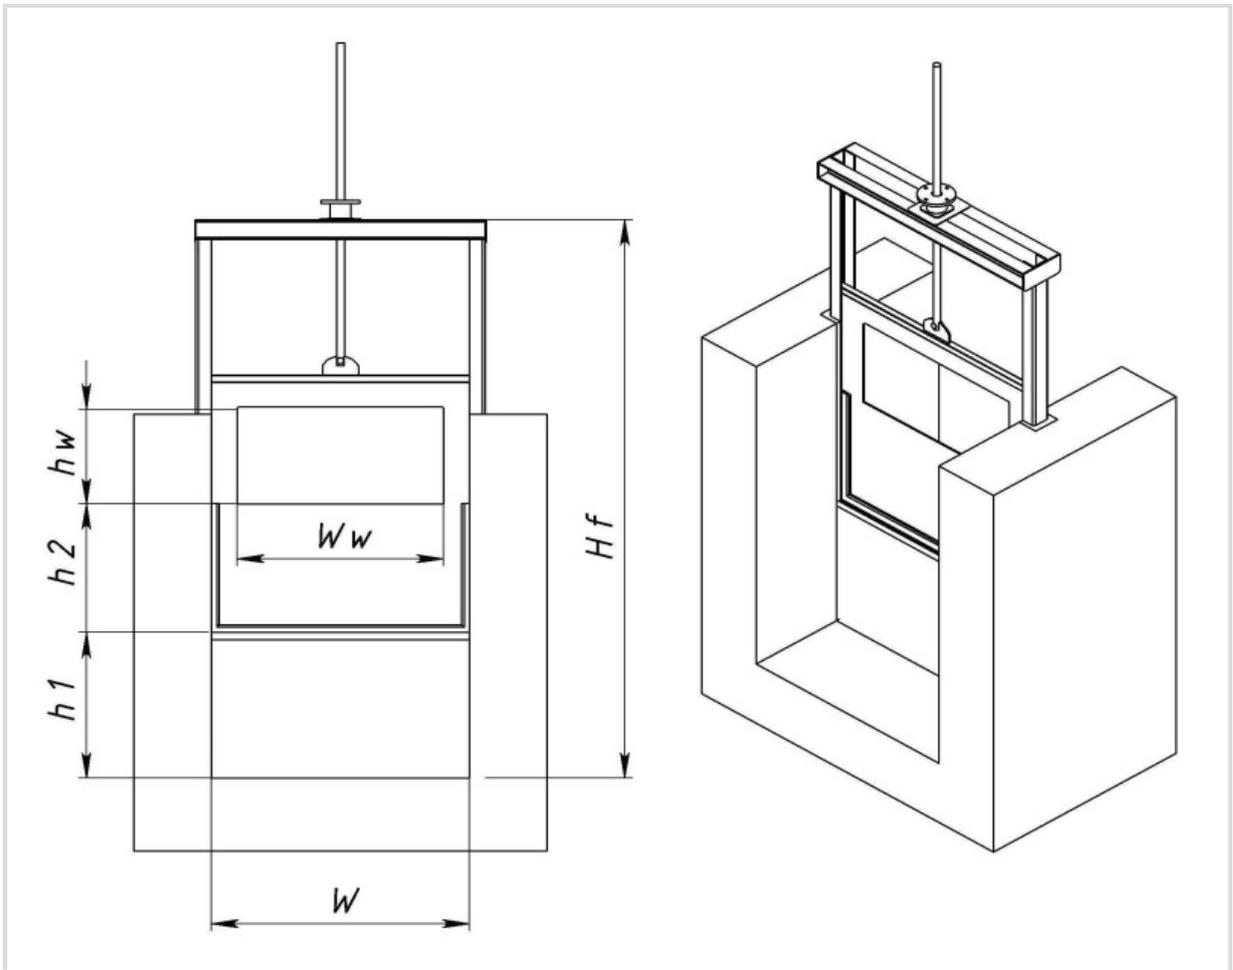

- | | | |
|-------------------------------|-------|-----|
| Ширина канала (W) | | мм. |
| Ширина окна водослива (Ww) | | мм. |
| Высота окна водослива (hw) | | мм. |
| Ход подвижного щита (h2) | | мм. |
| Высота неподвижного щита (h1) | | мм. |
| Высота рамы затвора (H) | | мм. |

2. Дополнительные сведения

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ф.И.О. ответственного лица.....(**подпись**)